



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	
RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

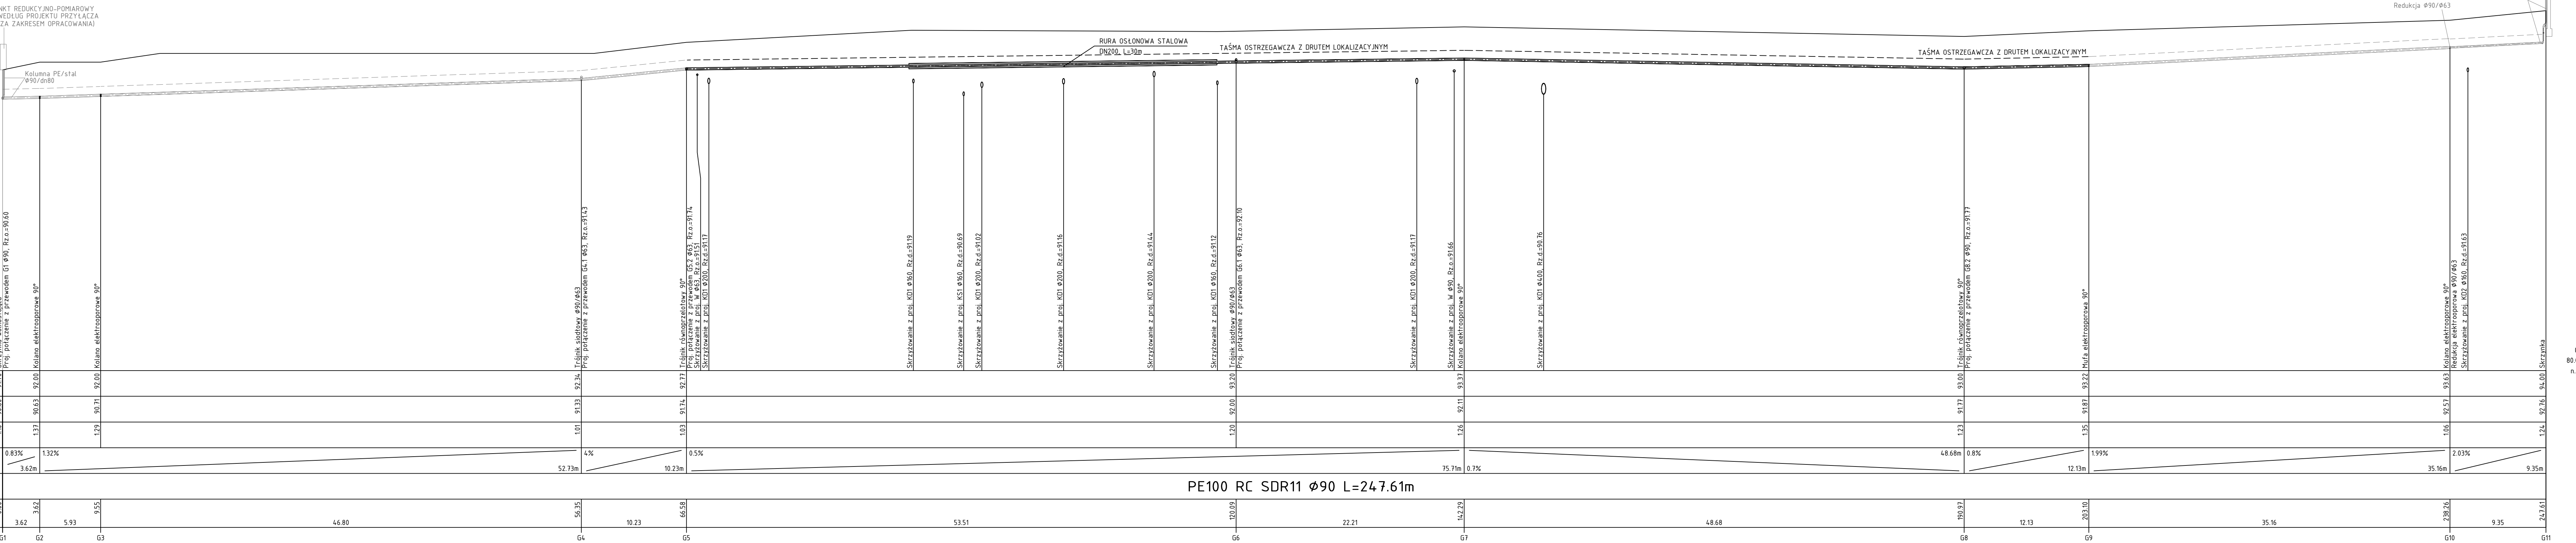

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA  
WEDŁUG POPRZEDNIEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

INSTALACJA GAZOWA N/C - ZAKRES ZMIAN



POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA  
WEDŁUG POPRZEDNIEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

INSTALACJA GAZOWA N/C - ZAKRES ZMIAN

- Uwagi:**
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego za pomocą przekopów próbnych.
  2. NA PROFILACH NIE ZAZNACZANO ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NA DZIAŁCE JEST NIECZYNNIE. W PRZYPADKU NAPOTKANIA KOLIZJI ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NALEŻY SPRAWDZAĆ NA PLANIE SYTUACYJNYM RYS. Z-01.
  3. Plan sytuacyjny (rys. Z-01) oraz profile podłożne stanowią całość i należy je rozpatrywać łącznie.

<b>A.N.I. SP. Z O.O.</b>		BRANŻA:	SANITARNA
60-303 Poznań, ul. Olszyna 9/6, 601 862 875		PAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków byłej jednostki wojskowej na potrzeby Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu.	mgr inż. Joanna Melcok nr upr. WKP/0156/PW/05/10	
LOKALIZACJA:	POZNAŃ, ul. 5 Sycznia i Łotnicza działka nr ewid. 163/5-163/6, obręb Ławica II, ark. 01		
INWESTOR:	MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO AL. JERUZOLIMSKIE 3 00-495 WARSZAWA	mgr inż. Marcin Sychalski nr upr. WKP/0031/PW/05/15	
TEMAT RYSUNKU:	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INST. GAZOWEJ N/C	DATA:	01.2018
		SKALA:	1:100/250
		NR RYS.:	Z02